



Affectation des câbles de données - Hérité


☞ Dans chaque cas, les schémas sont dessinés du côté de la soudure

☞ Dénuder environ 4 cm d'isolant sur chaque câble


Contrôleurs hérité :

- SC 2000
- SC 9000
- Platium 9000
- Platium

Câble EBLuft (DE-9, femelle) - Contrôleur hérité

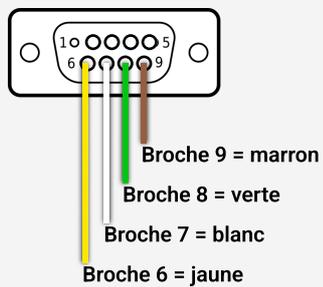

Câble de données SC-9000 (DE-9, mâle) - Contrôleur hérité

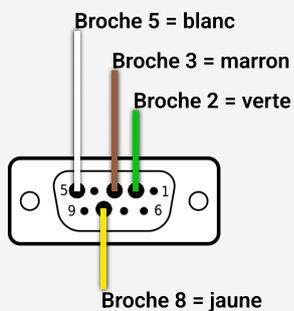

Câble de données SC-9000 (DE-9, femelle) - Contrôleur hérité

